


株式会社 ○○ 殿

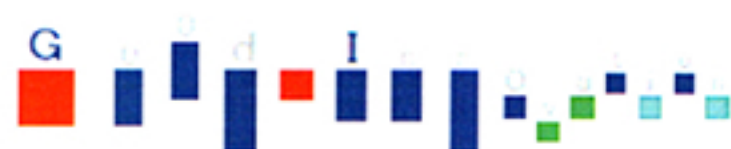

発電所

( PCS1 )

監視業務報告書

2014年08月01日 ~ 2014年08月31日

## 発電所（PCS1）月間実績表

| 集計日付            | 気温    | 日射量       | 直流電圧   | 直流電流        | 交流電力         | 備考                    |
|-----------------|-------|-----------|--------|-------------|--------------|-----------------------|
| 2014年08月01日（金）  | 10.0℃ | 3.24kW/m2 | 5.07kV | 4,842.31A   | 1,725.40kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月02日（土）  | 10.0℃ | 0.67kW/m2 | 4.96kV | 1,002.20A   | 355.80kWh    | 正常運転日                 |
| 2014年08月03日（日）  | 10.0℃ | 3.52kW/m2 | 5.10kV | 5,033.02A   | 1,812.60kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月04日（月）  | 10.0℃ | 4.04kW/m2 | 5.13kV | 5,529.84A   | 1,986.70kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月05日（火）  | 10.0℃ | 1.30kW/m2 | 5.09kV | 2,069.72A   | 742.40kWh    | 正常運転日                 |
| 2014年08月06日（水）  | 10.0℃ | 4.41kW/m2 | 5.03kV | 6,824.42A   | 2,320.80kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月07日（木）  | 10.0℃ | 5.03kW/m2 | 5.11kV | 7,308.17A   | 2,567.10kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月08日（金）  | 10.0℃ | 3.64kW/m2 | 5.10kV | 5,509.72A   | 1,946.40kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月09日（土）  | 10.0℃ | 2.69kW/m2 | 5.07kV | 4,075.53A   | 1,487.40kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月10日（日）  | 10.0℃ | 2.38kW/m2 | 5.05kV | 3,583.44A   | 1,283.70kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月11日（月）  | 10.0℃ | 3.24kW/m2 | 5.00kV | 4,856.39A   | 1,700.40kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月12日（火）  | 10.0℃ | 4.76kW/m2 | 5.02kV | 7,282.67A   | 2,547.10kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月13日（水）  | 10.0℃ | 4.33kW/m2 | 4.92kV | 6,642.28A   | 2,285.20kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月14日（木）  | 9.0℃  | 3.18kW/m2 | 4.99kV | 4,707.27A   | 1,703.00kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月15日（金）  | 10.0℃ | 3.29kW/m2 | 4.94kV | 4,998.26A   | 1,756.00kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月16日（土）  | 11.0℃ | 4.39kW/m2 | 4.94kV | 6,625.64A   | 2,301.90kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月17日（日）  | 10.0℃ | 4.70kW/m2 | 4.92kV | 7,083.68A   | 2,462.50kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月18日（月）  | 10.0℃ | 2.21kW/m2 | 5.02kV | 3,320.28A   | 1,197.60kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月19日（火）  | 0.0℃  | 3.84kW/m2 | 5.12kV | 5,657.25A   | 1,989.50kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月20日（水）  | 10.0℃ | 3.47kW/m2 | 4.98kV | 5,137.08A   | 1,812.00kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月21日（木）  | 10.0℃ | 4.71kW/m2 | 4.94kV | 7,150.81A   | 2,488.80kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月22日（金）  | 10.0℃ | 3.78kW/m2 | 4.91kV | 5,700.68A   | 1,990.80kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月23日（土）  | 9.0℃  | 3.98kW/m2 | 4.88kV | 6,390.73A   | 2,230.80kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月24日（日）  | 10.0℃ | 3.04kW/m2 | 4.90kV | 4,671.43A   | 1,640.00kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月25日（月）  | 10.0℃ | 4.19kW/m2 | 4.89kV | 6,359.36A   | 2,243.30kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月26日（火）  | 10.0℃ | 5.05kW/m2 | 4.84kV | 7,875.88A   | 2,769.10kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月27日（水）  | 10.0℃ | 5.45kW/m2 | 4.84kV | 8,626.28A   | 2,954.30kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月28日（木）  | 8.0℃  | 2.03kW/m2 | 4.91kV | 3,137.22A   | 1,120.20kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月29日（金）  | 10.0℃ | 1.70kW/m2 | 3.31kV | 816.12A     | 298.80kWh    | 正常運転日                 |
| 2014年08月30日（土）  | 10.0℃ | 2.22kW/m2 | 4.84kV | 3,396.25A   | 1,219.90kWh  | 正常運転日                 |
| 2014年08月31日（日）  | 8.0℃  | 3.61kW/m2 | 4.84kV | 5,766.45A   | 2,000.80kWh  | 正常運転日                 |
| A. 合計           | -     | -         | -      | 161,980.37A | 56,940.30kWh | 日平均売電額に表すと、73,472円です。 |
| B. 平均(30日間)     | -     | -         | -      | 5,225.17A   | 0kWh         | ← 左記は31日間の平均値を示します。   |
| C. 自家消費電力量(A-D) | -     | -         | -      | -           | -            |                       |
| D. 買電電力量        | -     | -         | -      | -           | -            | 九州電力㈱よりの購入電力確認票による    |
| E. 買電電力量        | -     | -         | -      | -           | -            | 九州電力㈱よりの高圧料金シートによる。   |

※ここで2014年08月01日～2014年08月31日分の日当りの日射時間を計算すると

条件1: パワコン最大出力 490 Kw 条件2: 稼働日 31 日間


$Kwh \div 31 \text{ 日間} \div 490 \text{ KW/H} = 3.75 \text{ 時間/日}$ となる

以上、実績に相違ありません。

弊社による現場確認及びメンテナンス日と九州電力㈱検診日及び時間が異なりますので電力量の誤差が生じる場合があります。



設備名: 発電所 2014年08月01日～08月31 PCS1 種別: 月間

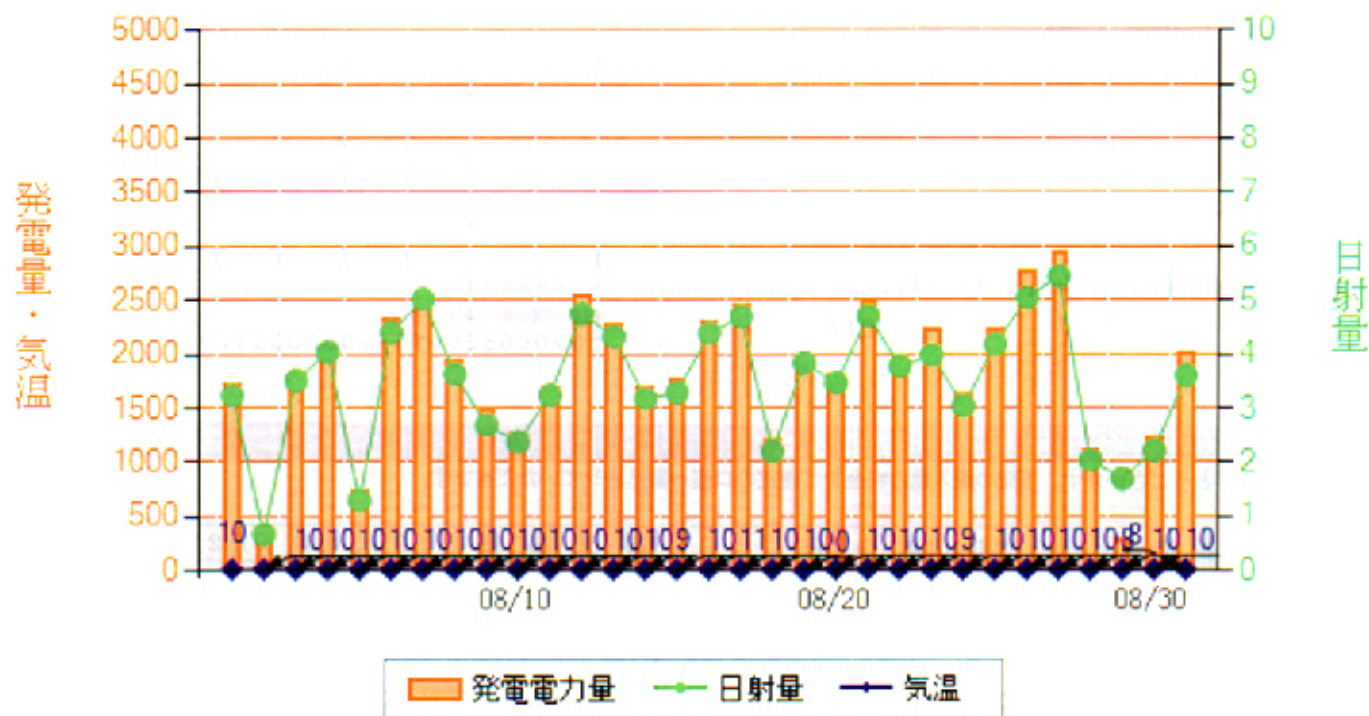

| 集計日付            | 気温    | 日射量       | 発電量        | 金額       |
|-----------------|-------|-----------|------------|----------|
| 2014年08月01日 (金) | 10.0℃ | 3.24kW/m2 | 1,725.4kWh | 69,016円  |
| 2014年08月02日 (土) | 10.0℃ | 0.67kW/m2 | 355.8kWh   | 14,232円  |
| 2014年08月03日 (日) | 10.0℃ | 3.52kW/m2 | 1,812.6kWh | 72,504円  |
| 2014年08月04日 (月) | 10.0℃ | 4.04kW/m2 | 1,986.7kWh | 79,468円  |
| 2014年08月05日 (火) | 10.0℃ | 1.30kW/m2 | 742.4kWh   | 29,696円  |
| 2014年08月06日 (水) | 10.0℃ | 4.41kW/m2 | 2,320.8kWh | 92,832円  |
| 2014年08月07日 (木) | 10.0℃ | 5.03kW/m2 | 2,567.1kWh | 102,684円 |
| 2014年08月08日 (金) | 10.0℃ | 3.64kW/m2 | 1,946.4kWh | 77,856円  |
| 2014年08月09日 (土) | 10.0℃ | 2.69kW/m2 | 1,487.4kWh | 59,496円  |
| 2014年08月10日 (日) | 10.0℃ | 2.38kW/m2 | 1,283.7kWh | 51,348円  |
| 2014年08月11日 (月) | 10.0℃ | 3.24kW/m2 | 1,700.4kWh | 68,016円  |
| 2014年08月12日 (火) | 10.0℃ | 4.76kW/m2 | 2,547.1kWh | 101,884円 |
| 2014年08月13日 (水) | 10.0℃ | 4.33kW/m2 | 2,285.2kWh | 91,408円  |
| 2014年08月14日 (木) | 9.0℃  | 3.18kW/m2 | 1,703.0kWh | 68,120円  |
| 2014年08月15日 (金) | 10.0℃ | 3.29kW/m2 | 1,756.0kWh | 70,240円  |
| 2014年08月16日 (土) | 11.0℃ | 4.39kW/m2 | 2,301.9kWh | 92,076円  |
| 2014年08月17日 (日) | 10.0℃ | 4.70kW/m2 | 2,462.5kWh | 98,500円  |
| 2014年08月18日 (月) | 10.0℃ | 2.21kW/m2 | 1,197.6kWh | 47,904円  |
| 2014年08月19日 (火) | 0.0℃  | 3.84kW/m2 | 1,989.5kWh | 79,580円  |
| 2014年08月20日 (水) | 10.0℃ | 3.47kW/m2 | 1,812.0kWh | 72,480円  |
| 2014年08月21日 (木) | 10.0℃ | 4.71kW/m2 | 2,488.8kWh | 99,552円  |
| 2014年08月22日 (金) | 10.0℃ | 3.78kW/m2 | 1,990.8kWh | 79,632円  |
| 2014年08月23日 (土) | 9.0℃  | 3.98kW/m2 | 2,230.8kWh | 89,232円  |
| 2014年08月24日 (日) | 10.0℃ | 3.04kW/m2 | 1,640.0kWh | 65,600円  |
| 2014年08月25日 (月) | 10.0℃ | 4.19kW/m2 | 2,243.3kWh | 89,732円  |
| 2014年08月26日 (火) | 10.0℃ | 5.05kW/m2 | 2,769.1kWh | 110,764円 |
| 2014年08月27日 (水) | 10.0℃ | 5.45kW/m2 | 2,954.3kWh | 118,172円 |
| 2014年08月28日 (木) | 8.0℃  | 2.03kW/m2 | 1,120.2kWh | 44,808円  |
| 2014年08月29日 (金) | 10.0℃ | 1.70kW/m2 | 298.8kWh   | 11,952円  |
| 2014年08月30日 (土) | 10.0℃ | 2.22kW/m2 | 1,219.9kWh | 48,796円  |
| 2014年08月31日 (日) | 8.0℃  | 3.61kW/m2 | 2,000.8kWh | 80,032円  |


金額合計  
2,277,612 円

発電量計  
56,940.3 kWh

日射量計  
108.06 kW/m2

こちらは、8/1分ですが、残りの日数分の枚数（31日分 全部ついていきます。）

設備名: 発電所 2014年08月01日 PCS1 種別: 日間

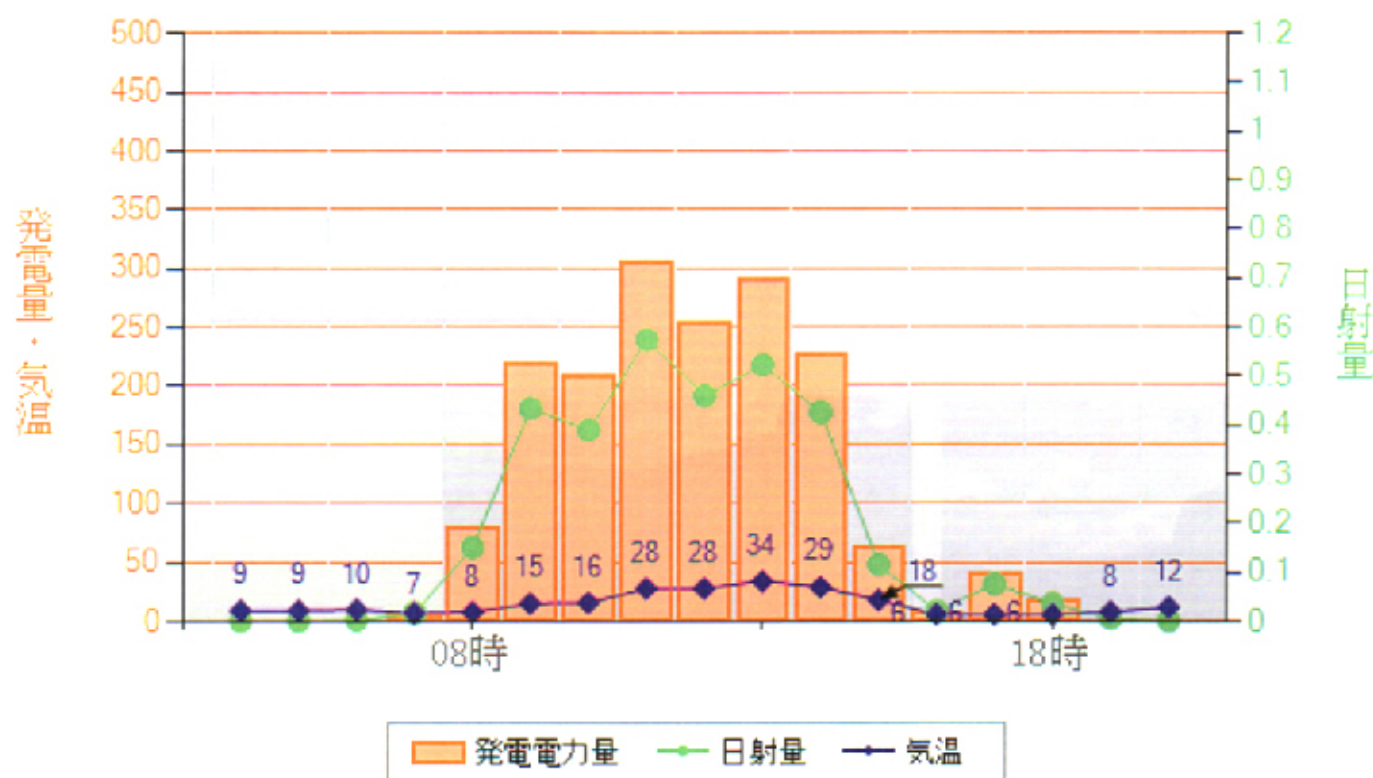

| 集計日付            | 気温  | 日射量          | 発電量      | 金額      |
|-----------------|-----|--------------|----------|---------|
| 2014年08月01日 04時 | 9℃  | 0.0kWh/m2    | 0.0kWh   | 0円      |
| 2014年08月01日 05時 | 9℃  | 0.0kWh/m2    | 0.0kWh   | 0円      |
| 2014年08月01日 06時 | 10℃ | 0.0022kWh/m2 | 0.0kWh   | 0円      |
| 2014年08月01日 07時 | 7℃  | 0.0172kWh/m2 | 5.9kWh   | 236円    |
| 2014年08月01日 08時 | 8℃  | 0.1516kWh/m2 | 80.7kWh  | 3,228円  |
| 2014年08月01日 09時 | 15℃ | 0.4346kWh/m2 | 219.4kWh | 8,776円  |
| 2014年08月01日 10時 | 16℃ | 0.3911kWh/m2 | 209.6kWh | 8,384円  |
| 2014年08月01日 11時 | 28℃ | 0.5755kWh/m2 | 306.4kWh | 12,256円 |
| 2014年08月01日 12時 | 28℃ | 0.4607kWh/m2 | 254.8kWh | 10,192円 |
| 2014年08月01日 13時 | 34℃ | 0.5237kWh/m2 | 290.2kWh | 11,608円 |
| 2014年08月01日 14時 | 29℃ | 0.4270kWh/m2 | 227.0kWh | 9,080円  |
| 2014年08月01日 15時 | 18℃ | 0.1164kWh/m2 | 63.3kWh  | 2,532円  |
| 2014年08月01日 16時 | 6℃  | 0.0208kWh/m2 | 7.8kWh   | 312円    |
| 2014年08月01日 17時 | 6℃  | 0.0764kWh/m2 | 41.8kWh  | 1,672円  |
| 2014年08月01日 18時 | 6℃  | 0.0362kWh/m2 | 18.5kWh  | 740円    |
| 2014年08月01日 19時 | 8℃  | 0.0056kWh/m2 | 0.0kWh   | 0円      |
| 2014年08月01日 20時 | 12℃ | 0.0008kWh/m2 | 0.0kWh   | 0円      |

発電量計

1,725.4 kWh

日射量計

3.2398 kWh/m2